



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Назрань и по
Назрановскому району)
ул. Весенняя, 1, Насыр-Кортский округ, г. Назрань, РИ
e-mail: ond-ni@mail.ru

29.03.2019 № *2-4-1/148*

Директору ГБОУ «СОШ № 12 г. Назрань»
Бековой Э.К.


О направлении копии предписания

Направляю предписание по устранению обязательных требований пожарной безопасности № 30/1/30 от 29.03.2019, по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении ГБОУ «СОШ № 12 г. Назрань».

Приложение: на 12 л.

Государственный инспектор г. Назрань
и Назрановского района по пожарному надзору

Костоев М.Т.

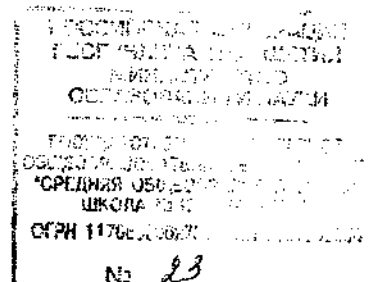



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия

почтовый адрес: 386001, РИ, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34, тел: 8 (8734)-55-03-29,
Факс: 8 (8734)-55-19-71 телефон доверия: 8 (8734)-55-19-67, E-mail:mchsri@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Назрань и Назрановскому району

почтовый адрес: 386140, Насыр-Кортский округ г. Назрань, ул. Весенняя, 1,
тел: 8(8734)-22-57-63, Факс: 8(8732)-22-57-63 телефон доверия: 8(8734)-55-19-67,

E-mail:Ond-Nazran@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 30/1/30

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ООО «Оригинал» (РИ, г. Карабулак, ул. Ахриева, 41)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Копию предписания: Директору СОШ № 12 г. Назрань Бековой Э.К.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Назрань и Назрановского района по пожарному надзору Костева М.Т. № 30 от «28» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 50 мин. «14» марта 2019 года по 13 час. 00 мин. «14» марта 2019 года, проведена **плановая проверка** государственным инспектором г. Назрань и Назрановского района по пожарному надзору **Жандаровым А.З.**, в отношении ГБОУ «СОШ № 12 г. Назрань»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, расположенной по адресу: РИ, Альтиевский а/о г. Назрань, ул. Центральная, 58

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором СОШ № 12 г. Назрань Бековой Э.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности. с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
ООО «Оригинал»:				
1	Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре привести в рабочее состояние. (В дальнейшем указанные системы содержать в исправном со-	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, ав-	15.08.2019	

		<p>защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>(Основание: п. 61 ППР № 390);</p>		
2	<p>В подвальном помещении смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию.</p>	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. <p>(Основание: п. 4 НПБ 110-03);</p>	15.08.2019	
3	<p>Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных</p>	15.08.2019	

		<p>ствяет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Основание: п. 21 ППР № 390)</p>		
4	<p>Здание школы оборудовать пожарными щитами.</p>	<p>Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.</p> <p>Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5.</p> <p>(Основание: п. 481 ППР № 390);</p>	15.08.2019	
5	<p>Здание школы обеспечить источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (Основание: ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);</p>	15.08.2019	
6	<p>Помещения школы обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освиде-</p>	15.08.2019	

		ние: п. 70 ППР № 390);		
Директору школы:				
7	<p>Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющейся системы, дублирующей сигналы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей пожаре.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">С.П.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>(Основание: п. 63 ППР № 390)</p>	15.08.2019	
8	<p>Директору школы и ответственному за пожарную безопасность пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>(Основание: п. 3 ППР № 390)</p> <p>Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную</p>	15.08.2019	

		<p>опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.</p> <p>(Основание: гл. 3, п. 31 Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 г.)</p>		
9	<p>Диспетчерский пост (пожарный пост) обеспечить телефонной связью.</p>	<p>Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями</p> <p>(Основание: п. 65 ППР № 390);</p>	15.08.2019	
10	<p>Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности.</p>	<p>В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. (Основание: п. 2 ППР № 390);</p>	15.08.2019	
11	<p>Разработать декларацию пожарной безопасности, в соответствии с Приказом МЧС России № 91 от 24.02.2009 г.</p>	<p>Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации</p>	15.08.2019	

		<p>в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)</p> <p>1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);</p> <p>2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).</p> <p>6. Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений.</p> <p>(часть 6 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)</p> <p>(Основание: п. 6, ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.08 г.);</p>		
Мероприятия рекомендательного характера:				
		<p>Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в ко-</p>	<p>постоянно</p>	

	<p>Руководитель организации должен обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения</p> <p>(п. 43 ППР № 390)</p>	постоянно	
	<p>Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</p> <p>б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p> <p>г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;</p> <p>д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;</p> <p>е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;</p> <p>ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитовых)</p>	постоянно	

		<p>няющиеся) вещества и материалы;</p> <p>з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.</p> <p>(п. 42 ППР № 390)</p>		
		<p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;</p> <p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p> <p>в) устраивать в тамбурах выхо-</p>	<p>постоянно</p>	

		<p>ды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</p> <p>д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;</p> <p>е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;</p> <p>(п. 36 ППР № 390)</p>		
		<p>Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).</p> <p>(п. 46 ППР № 390)</p>	постоянно	
		<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопо-</p>	постоянно	

		(п. 61 ППР № 390);		
		<p>Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:</p> <p>а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;</p> <p>б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.</p>	В период проведения новогодних мероприятий	
		(п. 30 ППР № 390)		
		<p>При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.</p>	В период проведения новогодних мероприятий	
		(п. 31 ППР № 390)		
		При проведении мероприятий с	В период	

	<p>изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по <u>техническому регламенту</u> Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);</p> <p>в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;</p> <p>г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;</p> <p>д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;</p> <p>е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.</p> <p>(п. 31 ППР № 390)</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или

Государственный инспектор г. Назрань и Назрановского района
по пожарному надзору Жандаров А.З.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора РИ по надзорной деятельности),


(подпись)

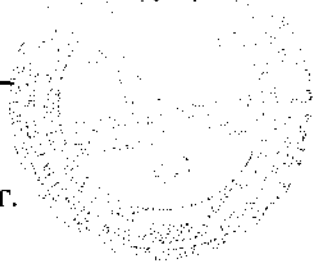

«29» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20__ г.